


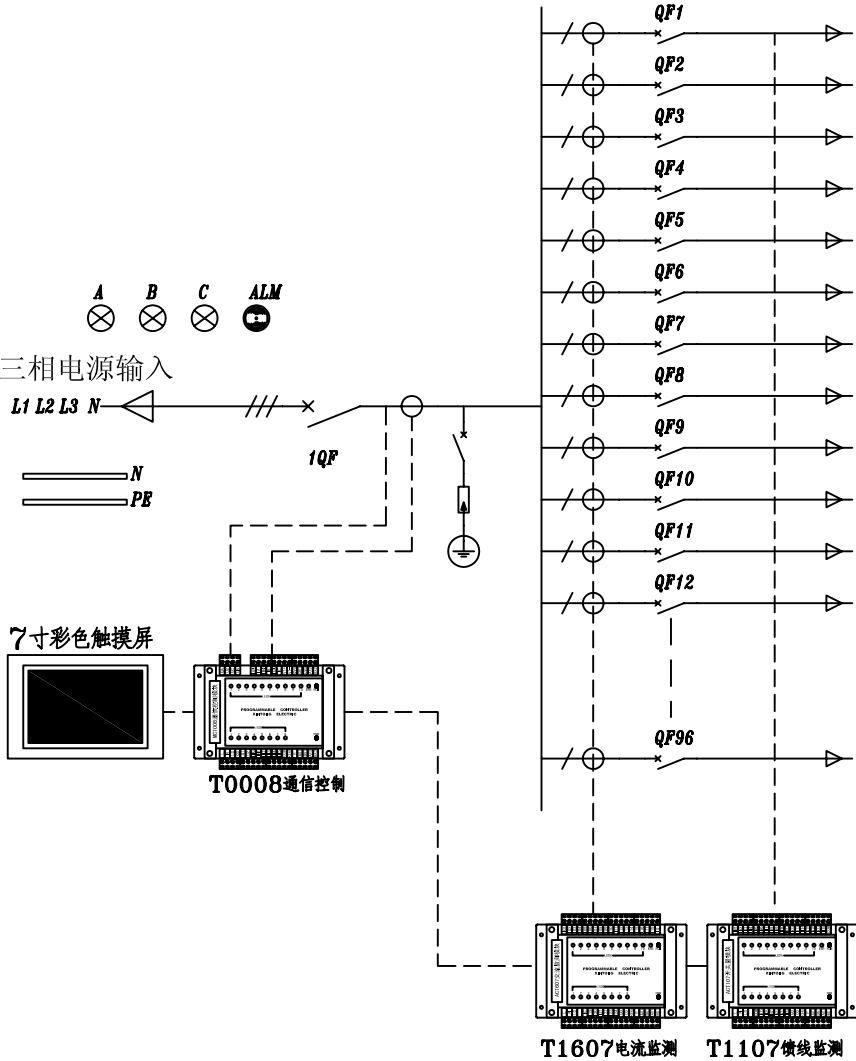

技术说明：

1 T 0008通信控制模块对交流进线电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率、谐波电压、谐波功率、电能等电量综合测量。对扩展模块综合通信管理，为人机界面及上位机通过通信数据交换。

2 T 1607模块对各支路电流监测，及过流故障处理。1个T 1607测量24个支路电流，按需选择合适模块数量。

3 T 1107模块对支路输出电压监测，判断馈出故障及馈出开关状态。如果支路开关配有辅助，可改用T 3124模块检测开关状态。1个T 1107测量24个支路馈出电压，按需选择合适模块数量。

5 需要测量支路有功功率及电能计量的场所，改配T 2168支路电量模块替换T 1607和T 1107，1个T 2168模块监测12个支路电量，按需选择合适的模块数量。

借(通)用件登记

C A D

校 对



旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

|    |    |       |    |                 |      |  |     |             |             |     |    |
|----|----|-------|----|-----------------|------|--|-----|-------------|-------------|-----|----|
|    |    |       |    | 方案1<br>智能配电柜系统图 |      |  |     | 武汉市欣通电气有限公司 |             |     |    |
|    |    |       |    |                 |      |  |     |             |             |     |    |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期              |      |  |     |             | 用           | 产品  | 项号 |
| 设计 |    | 标准化   |    |                 | 图样标记 |  | 重量  | 比例          | 于           | 装配图 |    |
| 校对 |    | 审定    |    |                 |      |  |     |             |             |     |    |
| 审核 |    |       |    |                 |      |  |     |             |             |     |    |
| 工艺 |    | 日期    |    |                 | 共 张  |  | 第 张 |             | XT-TPM160KJ |     |    |

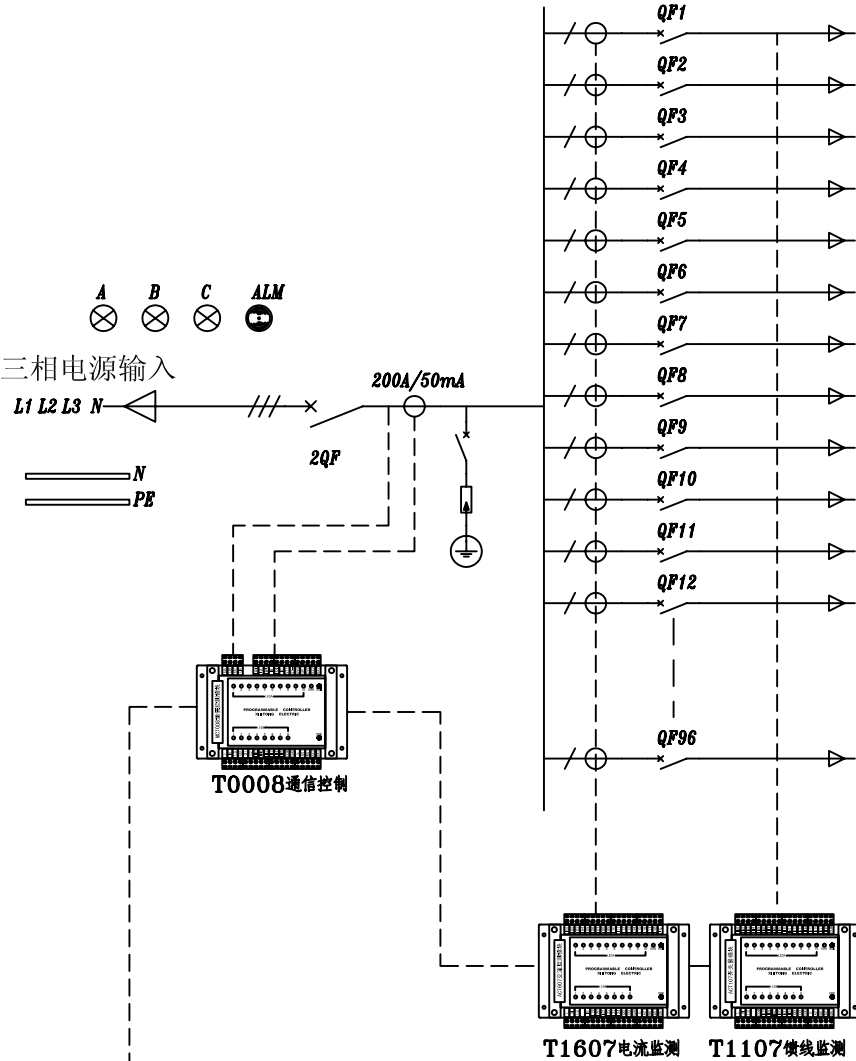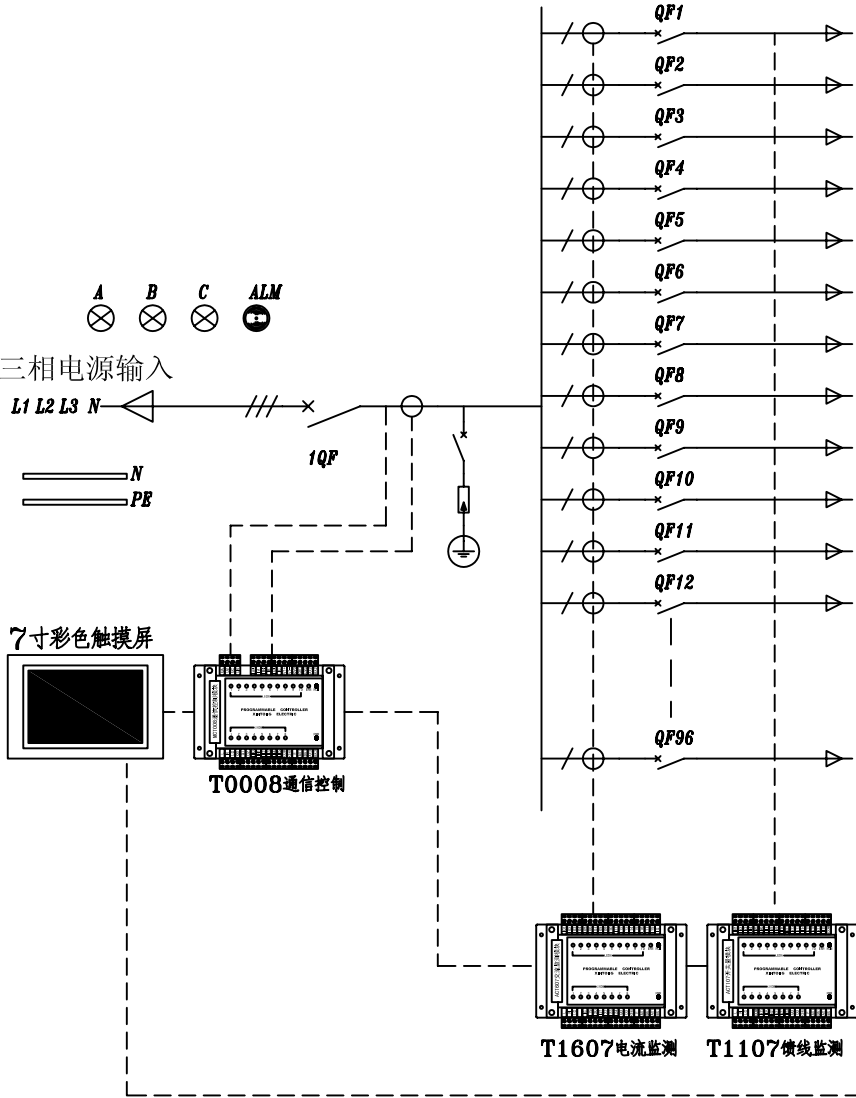

借(通)用件登记

C A D

校 对

旧底图总号


底图总号

签 字

日 期

|    |    |       |     |    |                 |     |             |              |     |
|----|----|-------|-----|----|-----------------|-----|-------------|--------------|-----|
|    |    |       |     |    | 方案2<br>智能配电柜系统图 |     | 武汉市欣通电气有限公司 |              |     |
|    |    |       |     |    |                 |     |             |              |     |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字  | 日期 | 图样标记            | 重量  | 比例          | 用于           | 产品  |
| 设计 |    |       | 标准化 |    |                 |     |             | 于            | 装配图 |
| 校对 |    |       | 审定  |    |                 |     |             |              |     |
| 审核 |    |       |     |    |                 |     |             |              |     |
| 工艺 |    |       | 日期  |    | 共 张             | 第 张 |             | XT-TPM160AKJ |     |


|         |
|---------|
| 借(通用件登记 |
| C A D   |
| 校 对     |
| 旧底图总号   |
| 底图总号    |
| 签 字     |
| 日 期     |
|         |

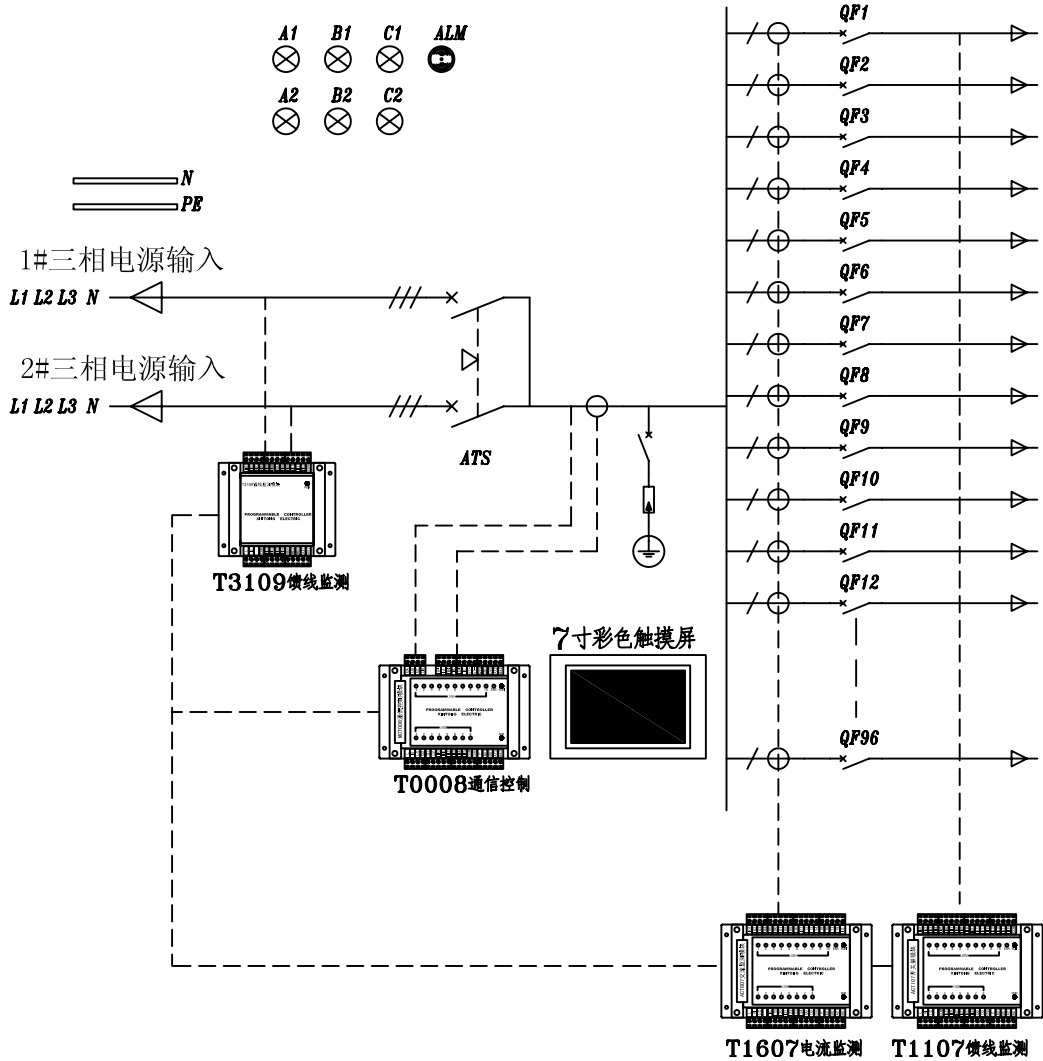

- 技术说明:
- 1 T 3109监测2路三相交流进线电压及故障.
  - 2 T 0008通信控制模块对交流母线电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率、谐波电压、谐波功率、电能等电量综合测量。对扩展模块综合通信管理，为人机界面及上位机通过通信数据交换。
  - 3 T 1607模块对各支路电流监测，及过流故障处理. 1个T 1607测量24个支路电流，按需选择合适的模块数量。
  - 4 T 1107模块对支路输出电压监测，判断馈出故障及馈出开关状态。如果支路开关配有辅助，可改用T 3124模块检测开关状态。1个T 1107测量24个支路馈出电压，按需选择合适的模块数量。
  - 5 需要测量支路有功功率及电能计量的场所，改配T 2168支路电量模块替换T 1607和T 1107, 1个T 2168模块监测12个支路电量，按需选择合适的模块数量。

|    |    |       |    |                 |             |  |     |    |                |     |  |    |
|----|----|-------|----|-----------------|-------------|--|-----|----|----------------|-----|--|----|
|    |    |       |    | 方案3<br>智能配电柜系统图 | 武汉市欣通电气有限公司 |  |     |    |                |     |  |    |
|    |    |       |    |                 |             |  |     |    |                |     |  |    |
|    |    |       |    |                 |             |  |     |    |                |     |  |    |
|    |    |       |    |                 |             |  |     |    |                |     |  |    |
|    |    |       |    |                 |             |  |     |    |                |     |  |    |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期              |             |  |     |    |                |     |  |    |
| 设计 |    | 标准化   |    |                 | 图样标记        |  | 重量  | 比例 | 用              | 产品  |  | 项号 |
| 校对 |    | 审定    |    |                 |             |  |     |    | 于              | 装配图 |  |    |
| 审核 |    |       |    |                 |             |  |     |    |                |     |  |    |
| 工艺 |    | 日期    |    |                 | 共 张         |  | 第 张 |    | XT-TPM160B 1KJ |     |  |    |

|          |
|----------|
| 借(通 用件登记 |
| C A D    |
| 校 对      |
| 旧底图总号    |
| 底图总号     |
| 签 字      |
| 日 期      |
|          |

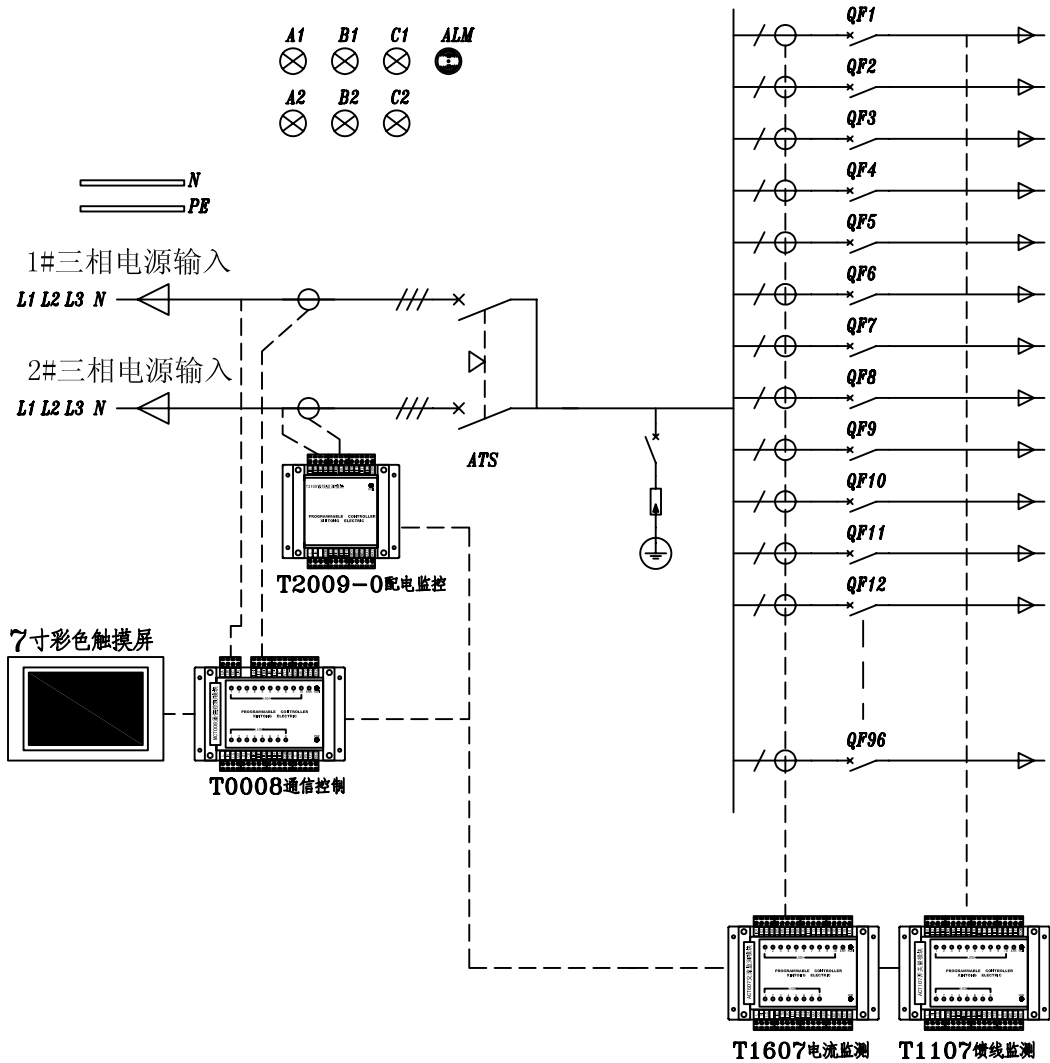

技术说明:

- 1 T0008通信控制模块对1#交流进线电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率、谐波电压、谐波功率、电能等电量综合测量。对扩展模块综合通信管理,为人机界面及上位机通过通信数据交换。
- 2 T2009-0模块对2#交流进线电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率、谐波电压、谐波功率、电能等电量综合测量。
- 3 T1607模块对各支路电流监测,及过流故障处理.1个T1607测量24个支路电流,按需选择合适模块数量。
- 4 T1107模块对支路输出电压监测,判断馈出故障及馈出开关状态。如果支路开关配有辅助,可改用T3124模块检测开关状态。1个T1107测量24个支路馈出电压,按需选择合适模块数量。
- 5 需要测量支路有功功率及电能计量的场所,改配T2168支路电量模块替换T1607和T1107,1个T2168模块监测12个支路电量,按需选择合适的模块数量。

|    |    |       |    |          |      |  |     |             |              |     |    |
|----|----|-------|----|----------|------|--|-----|-------------|--------------|-----|----|
|    |    |       |    | 方案4      |      |  |     | 武汉市欣通电气有限公司 |              |     |    |
|    |    |       |    | 智能配电柜系统图 |      |  |     |             |              |     |    |
|    |    |       |    |          |      |  |     |             |              |     |    |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期       |      |  |     |             |              |     |    |
| 设计 |    | 标准化   |    |          | 图样标记 |  | 重量  | 比例          | 用于           | 产品  | 项号 |
| 校对 |    | 审定    |    |          |      |  |     |             | 于            | 装配图 |    |
| 审核 |    |       |    |          |      |  |     |             |              |     |    |
| 工艺 |    | 日期    |    |          | 共 张  |  | 第 张 |             | XT-TPM160BKJ |     |    |